


SISTEMA DE EXAUSTÃO E NO BREAK

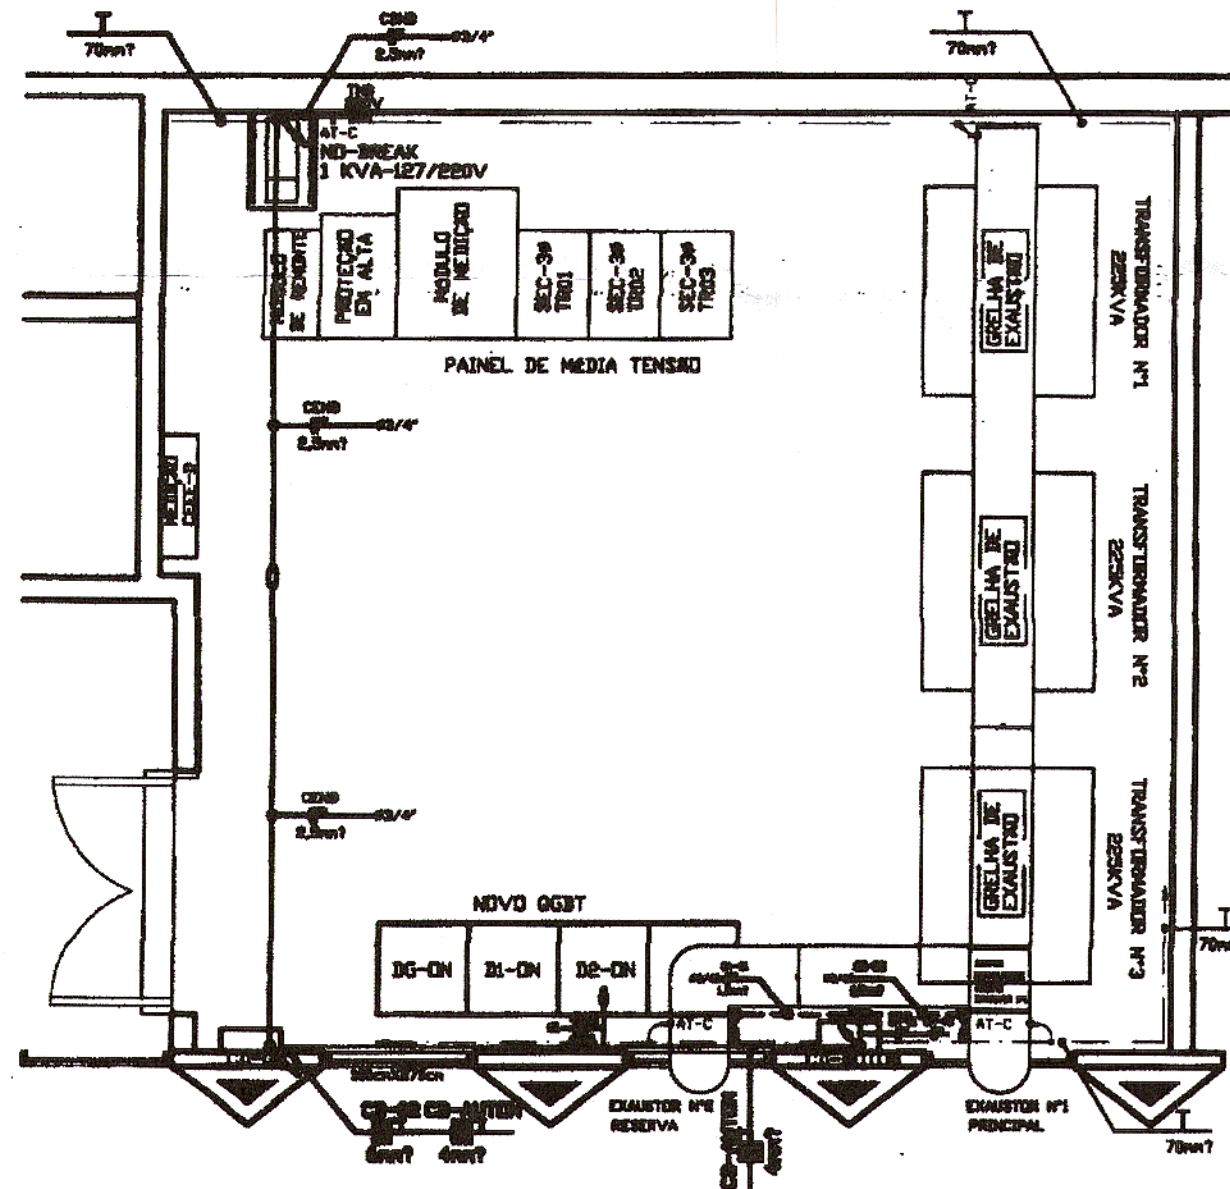


- CD-01 QUADRO ELÉTRICO LOCAL DE SOBREPOR e Fe. Galv. 60x40X15(CxLxP)
- CD-AUTOM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO 60x50x20(CxLxP) DO SISTEMA DE EXAUSTÃO LOCAL
- ME3-CEEE QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO RIC 80x60x24(CxLxP)
- ELETRODUTO Fe. Galv. Ø3/4" NA ALTURA DO TETO
- PERFILADO Fe. Galv. 30X38mm NA ALTURA DO TETO

⊥ FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1) O CIRCUITO DE CD-02 É FORMADO POR CABOS 6mm² - 0,6/1KV(3F+1N+1T)
- 2) O CIRCUITO DE CD-AUTOM É FORMADO POR CABOS 4mm² - 0,6/1KV(3F+1N+1T)
- 3) OS CIRCUITOS DOS MOTORES DOS EXAUSTORES CA-01 e CA02 SÃO FORMADOS POR CABOS 1,5mm² FLEXÍVEIS 450/150V(2F+1T)
- 4) OS EXAUSTORES UTILIZADOS SERÃO DO TIPO AXIAL, DE PAREDE E COM PROTEÇÃO CONTRA CHUVA

LAYOUT DA UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO

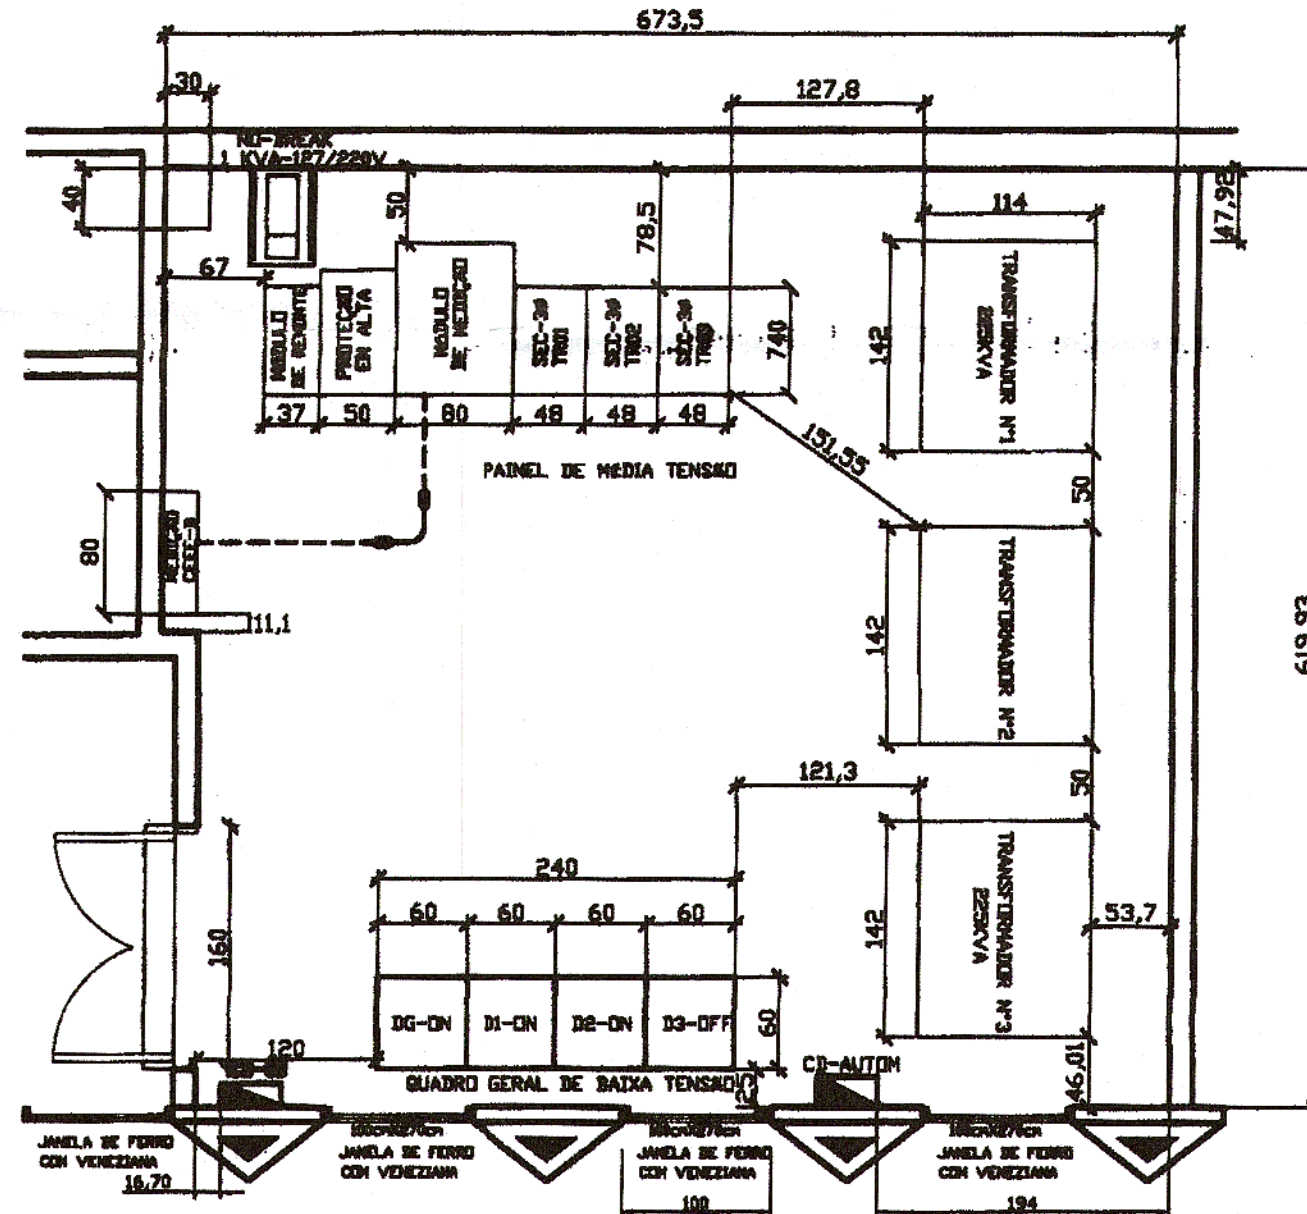

- CD-01 QUADRO ELÉTRICO LOCAL DE SOBREPOR e Fe. Galv. 60x40X15(CxLxP)
- CD-AUTOM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO 60x50x20(CxLxP) DO SISTEMA DE EXAUSTÃO LOCAL
- ME3-CEEE QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO RIC 80x60x24(CxLxP)
- ELETRODUTO Fe. Galv. Ø3/4" NA ALTURA DO TETO
- JANELA DE FERRO COM VENEZIANAS PADRÃO CEEE-D

OBSERVAÇÕES:

- 1) AS COTAS ESTÃO EM CENTIMETROS
- 2) A PORTA DE ACESSO A UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO É COMPOSTA POR DUAS FOLHAS DE ABRIR, DE FERRO COM CHAPA METÁLICA COM ESPESURA MINIMA DE 14USA(1,98mm), PINTADA COM TINTA ESMALTE ACETINADO À BASE DE AGUA NA COR CINZA CLARO - MEDIDAS DE CADA FOLHA 80X210cm - PADRÃO CEEE-D
- 3) AS JANELAS INTERNAS DA UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO SERÃO FEITAS DE FERRO COM CHAPA METÁLICA COM ESPESURA MINIMA DE 14USA(1,98mm), PINTADA COM TINTA ESMALTE ACETINADO À BASE DE AGUA NA COR CINZA CLARO - MEDIDAS DE CADA JANELA 100X270cm - PADRÃO CEEE-D

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE

RESPONSÁVEL LEGAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Viro José Zimmermann
Diretor-Geral

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 666 CONSTRUÇÃO/REFORMA

NOVA UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO
SISTEMA DE EXAUSTÃO E LAYOUT

Veiga Engenharia
Registro 203344
Rua X de Novembro, 700
Santo Ângelo/RS

PAULO
NOVEMBRO, 2016 P 03/03
UT03
1:20